Pulsar® www.pulsar.pl www.zasilacze.pl	**INSTRUKCJA MONTAŻU** **POLSKI** kod: **RW666GD** Nazwa: **Szafa RACK wisząca złożona 6U/600x600**
RoHS IP20	**IM RW666GD** Wydanie: 2 z dnia 3.02.2014 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 20.11.2012

PL

1. Przeznaczenie:

Szafa RACK 19” umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.


2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	**W=19", H=6U**
Wymiary zewnętrzne:	**W=600, H=368, D=600 [mm, +/-2]**
Waga netto/brutto:	**18,5 / 20 [kg]**
Wykonanie:	**- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane** **- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane** **- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne** **- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe**
Obciążenie statyczne:	**60 kg**
Zastosowanie:	**do wewnątrz, IP20**
Uwagi:	**- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi** **- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy** **- możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy - RAW1 / RAW2** **- wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy** **- montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)** **- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)** **- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16** **- możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających – RAPU-W** **- szafa złożona**
Certyfikaty, deklaracje:	**RoHS**

3. Budowa szafy RACK





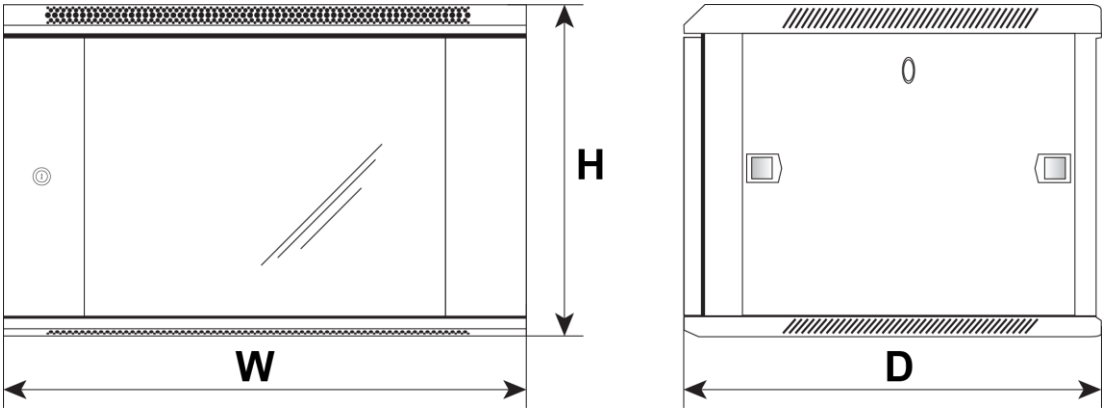

PRODUCENT
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA:
12 miesięcy od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja